

Pelsu

Kauniaisten kirkko ja
seurakuntakeskus

Pelastussuunnitelma



Kauniaisten kirkko ja seurakuntakeskus pelastussuunnitelma

Laadittu 18.9.2014

Laatija Juha Vilen

Viimeksi päivitetty 19.4.2024

Päivittäjä Eeva-Mari Salmi

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 42 sivua.

Sisällys

1	Johdanto	5
2	Kohteen perustiedot	6
2.1	Perustiedot	6
2.2	Muut tiedot	7
3	Organisaatio	11
3.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	11
3.2	Kiinteistön työsuojeluorganisaatio	11
3.3	Kiinteistön tärkeät numerot	12
3.4	Muut tärkeät numerot	13
4	Vaarojen ja riskien arviointi, sekä toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt riskeihin liittyen, huomioitu kirkon toiminnan erityispiirteet	14
4.1	Yleistä	14
4.2	Toimipaikan vaarat ja riskit	14
5	Turvallisuusjärjestelyt	15
5.1	Toimitilaturvallisuus	15
5.2	Sammutuskalusto	16
5.3	Turvalaitteet	17
5.4	Ensiapu	18
5.5	Paloturvallisuus	19
6	Muut järjestelyt	23
6.1	Hissi	23
6.2	Ilmanvaihtokone	23
6.3	Jätehuolto	25
7	Toimintaohjeita	26
7.1	Turvallisuusorganisaatio	26
7.2	Avun hälyttäminen	26
7.3	Sairauskohtaus tai tapaturma	27
7.4	Tulipalo	28
7.5	Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt	28
7.6	Toiminta palohälytystilanteessa	28
7.7	Toiminta kokoontumispaikalla	29
7.8	Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa	31
7.9	Vesivahinko	31
7.10	Väkivallan uhatessa	31
7.11	Pommiuhka	32
7.12	Yleinen vaaramerkki	33
7.13	Sähkökatkot	34
8	Väestönsuojelu	35

9	Suojaväistö	36
10	Irtaimiston säilytys	37
11	Liitteet	38
Liite A	Alkusammuttimien käyttöohjeet	39
A.1	Sammuttimet	39
A.2	Sammutuspeitteet	39
A.3	Pikapaloposti	39
Liite B	Auton lämmitysjohto	40
Liite C	Avainturvallisuus	41
Liite D	Kiinteistön toimijan tietoja	42
D.1	Kolumbariet	42

1 Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

2 Kohteen perustiedot

Kirkkosalissa on 250 istumapaikkaa ja seurakuntasalissa 100 istumapaikkaa. Seurakuntasalin tilat ovat yhdistettävissä kirkkosaliin.


Kerhorakennuksessa toimii lapsi- ja perhetyön, nuorten sekä diakonian tilat. Kerhorakennuksen alapuolella sijaitsee kolumbaario, maanalainen uurnaholvi, jossa 500 on hautasijaa.



Kerhorakennus



Kirkko

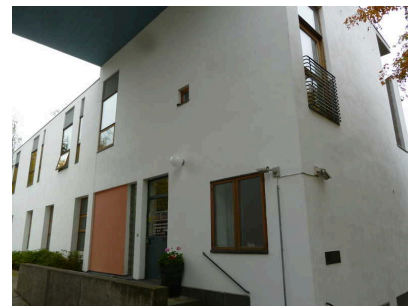

Virastorakennus

2.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Kauniaisten kirkko ja seurakuntakeskus
Kiinteistön kutsumanimi	Kauniaisten kirkko
Kiinteistön osoite	Kavallintie 3 02700 KAUNIAINEN
Rakennusten määrä	3
Toimijoiden määrä	1
Kiinteistön omistaja	Kauniaisten seurakuntayhtymä puh. 0505009000 http://www.kauniaistenseurakunta.fi

Kerhorakennus

Rakentamisvuosi	1997
Pinta-ala	552 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Tiili
Käyttötarkoitus	Kerhotila

Kirkko

Rakentamisvuosi	1983
Pinta-ala	1 570 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Kirkko

Virastorakennus

Rakentamisvuosi	1983
Pinta-ala	570 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Virasto

2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Länsi-Uusimaa. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 6 minuuttia.

Paloilmoittimen hoitaja	Tapiolan Lämpö Oy Tapiolan Lämpö Oy puh. 0207505300
Paloilmoittimen keskuksen sijainti	Kerhorakennuksen Kavallintien puoleinen, pohjois pääty, eteinen
Kiinteistönhoito	Tapiolan Lämpö Oy päivystys 0207505300
Sähköntarjoaja	Energia Myynti Suomi Oy puh. 0207659970 päivystys 0207659970 http://www.energiasuomi.fi
Vesiyhtiö	HSY Vesi päivystys 0915613000 https://www.hsy.fi/fi/asiointi/vikailmoitukset/vesikatkot
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Avarn Security (AVARN) puh. 0106202000 päivystys puh. 0106202000
Kiinteistön vakuutusyhtiö	Pohjola Vakuutus Oy puh. 03030303 https://www.op.fi
Kiinteistönomistajan vakuutusyhtiö	Pohjola Vakuutus Oy puh. 03030303 https://www.op.fi
Kokoontumispaikka	Kavallintien varrella oleva kävelytie
Varakokoontumispaikka	Naapurikiinteistö, eli Varuboden parkkipaikka, Asematie 1.
Väestönsuojien määrä	1
Väestönsuojan sijainti VSS1	Virastorakennuksen kellarikerros, huone numero 016
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Virastorakennuksen kellarikerros, 017-lämmönjakohuone

Lämmönjakohuone

Virastorakennuksen kellarikerros, 017-huone

Sähköpääkeskus


Kirkon kellarikerros, 002-huone

Ilmanvaihtokoneet

Virastorakennuksen kellarikerros, 017-huone
Kirkko, Kolumbariet, Kolumbaarion siivoushuone

Ilmanvaihdon hätä-seis

Kerhorakennuksen Kavallintien puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä.

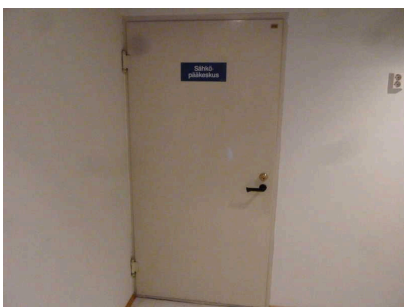

1. Sähköpääkeskuksen ovi




2. Sähköpääkeskus



3. Pääkytkin



1. Lämmönjakohuone, ovi

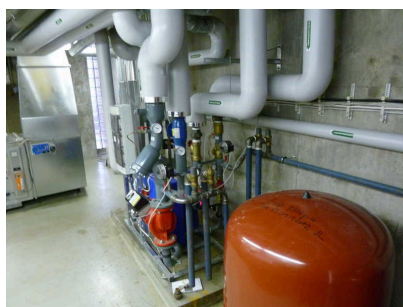

2. Lämmönjakohuone



3. Veden Pääsulku

Kiinteistön tilat

Muut tilat

Sijainti	Nimi
Kerhorakennus, Maan alla	Kolumbariet

Henkilömäärät

Yhteensä

	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	80	25	0
	80 kävijää. Konserttien, konfirmaatioiden ja muiden juhlien yhteydessä vierasmäärät nousevat suuremmiksi.		
Viikonloppuisin	100	50	0
	100 kävijää. Konserttien, konfirmaatioiden ja muiden juhlien yhteydessä vierasmäärät nousevat suuremmiksi.		

3 Organisaatio

Taluspäällikkö

Eeva-Mari Salmi
puh. 0504315080
eeva-mari.salmi@evl.fi

3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Työsuojelupäällikkö

Eeva-Mari Salmi
puh. 0504315080
eeva-mari.salmi@evl.fi

Väestönsuojan hoitaja VSS1

Malkit Oy

Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1

Eeva-Mari Salmi
puh. 0504315080
eeva-mari.salmi@evl.fi

3.2 Kiinteistön työsuojeluorganisaatio

Työsuojeluvaltuutettu

Anna-Kaisa Tuomi
puh. 0505447535
anna-kaisa.tuomi@evl.fi

1. varavaltuutettu

Johanna Degerman
puh. 0504380233
johanna.degerman@evl.fi

2. varavaltuutettu

Daniela Hilden
puh. 0504430045
daniela.hilden@evl.fi

3.3 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Huoltoyhtiö	Tapiolan Lämpö Oy		0207505300
Hissihuolto			
Hissihuolto	KONE Hissit Oy		080015063
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Avarn Security (AVARN)	0106202000	0106202000

Huolto

	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysajat
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: Hoitaja	Tapiolan Lämpö Oy	0207505300	
Avainpäivystys	Lukkokeskus Oy	0201242424	Työajan ulkopuolella
Huoltopäivystys	Tapiolan Lämpö Oy	0207505300	Työajan ulkopuolella
Ilmanvaihtokone: Huoltohenkilö	Tapiolan Lämpö Oy	020-7505300	
Ilmanvaihtokone: Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto	020 750 5300	
Ilmanvaihtokone: Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto	020 7505300	
Kameravalvonta: Huoltohenkilö	Valvova Oy	060002100	
Kulunvalvonta: Huoltohenkilö	Loihde Trust Oy	029-0013000 palvelukeskus.trust@loihde.com	

	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysajat
Käsisammutin: Huoltohenkilö	Sammutinhuolto J Havantola Oy	0400 218371	
Murtohälytin: Huoltohenkilö	Loihde Trust Oy	029-0013000 palvelukeskus.trust@loihde.com	
Poistumisopastus: Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto	0207505300	
Vartiointi	Avarn Security Oy	0106202000	Jatkuva päivystys

3.4 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

4 Vaarojen ja riskien arviointi, sekä toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt riskeihin liittyen, huomioitu kirkon toiminnan erityispiirteet

4.1 Yleistä

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskejä, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön.

Toimipaikassa tulee toteuttaa vaarojen ja riskien arvioinnin ajantasaisuuden tarkistus muutaman vuoden välein yhteistyötoimikunnan toimesta, jolloin riskiarviot pelastussuunnitelmissa päivitetään.

4.2 Toimipaikan vaarat ja riskit

Vaarojen ja riskien esittelyn tarkoitus on luoda lukijalle käsitys toimipaikalla olevista vaaroista sekä niiden syistä ja seurauksista. Vain ne tiedostamalla voidaan vaaroja ennaltaehkäistä, varautua niihin ja toimia oikein niiden tapahtuessa. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita. Tämä riskienarviointi ottaa huomioon kirkko ja seurakunta kohteen erityispiirteet.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat

1. Tapaturmat ja muut henkilöriskit
2. Tulipalovaarat
3. Vesivahingot
4. Sairauskohtaukset
5. Säteily- tai kaasuvaara
6. Myrskyvauriot
7. Rikollinen toiminta

Riskienarviointi on kokonaisuudessaan esitetty pelastussuunnitelman liitteissä.

Punaisen Ristin ilmaisen mobiilisovelluksen avulla saat ensiapuohjeet. Lataa sovellus älypuhelimellesi.

Sovellus on saatavilla maksutta iPhone, Android- ja Windows-puhelimiin sekä tabletteihin. Löydät sovelluksen myös hakusanalla "Punainen Risti".

5 Turvallisuusjärjestelyt

5.1 Toimitilaturvallisuus

Kulunvalvonta

Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä pyritään estämään luvattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Mikäli havaitset vian kulunvalvontajärjestelmiin liittyen, tee vikailmoitus.

Kulunvalvonta

Sijainti	Seurakuntakeskus
Kuvaus	Kulunvalvontalaitteet sisäänkäyntien yhteydessä
Huoltohenkilö	Loihde Trust Oy puh. 029-0013000 palvelukeskus.trust@loihde.com

Kiinteistössä on kameravalvonta

Kameravalvonta

Sijainti	Seurakuntakeskus
Kuvaus	Digitaaliset kamerat, kirkko, virasto, kerhotalo, kolumbaario
Huoltohenkilö	Valvova Oy puh. 060002100

Kiinteistössä on murtohälyttimiä

Murtohälytin


Sijainti	Seurakuntakeskus
Huoltohenkilö	Loihde Trust Oy puh. 029-0013000 palvelukeskus.trust@loihde.com

5.2 Sammutuskalusto

Sijainti	Sammutuskalusto	Kuvaus
Kerhorakennus, Tiloissa	Käsisammutin	
Kirkko, Kolumbariet, Kolumbaarion sisäänkäynnin yhteydessä	Käsisammutin	
Kirkko, Tiloissa	Käsisammutin	
Kirkossa, seurakuntatiloissa ja virastoissa	Käsisammutin	Käsisammuttimia sekä pikapaloposteja
Kerhorakennus, Tiloissa	Pikapaloposti	
Kirkko, Tiloissa	Pikapaloposti	
Kirkko, 2. kerroksen keittiö	Sammutuspeite	
Kirkko, Kolumbariet, Kolumbaarion sisäänkäynnin yhteydessä	Sammutuspeite	



Alkusammutin

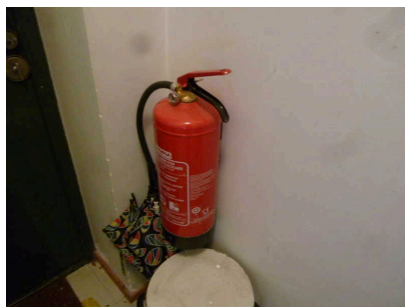

Alkusammutin

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

- Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

5.3 Turvalaitteet

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopastus


Sijainti	Seurakuntakeskus
Kuvaus	Poistumisreitit on merkitty poistumisreittiopasteilla.
Keskuksen sijainti	Kirkon kellarikerros, sähköpääkeskus 002-huone
Kattavuus	Kirkko, kerhorakennus ja virastorakennus sekä kolumbaario
Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto puh. 0207505300

Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomaisen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Kerhorakennuksen Kavallintien puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä.

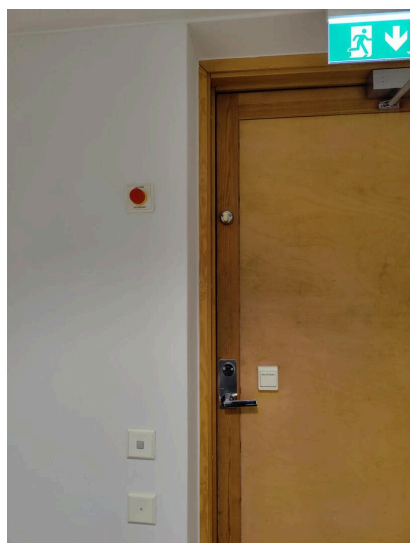

IV-konehuone

IV-Hätäseis Kavallintien puo-

leinen pääty

LVI-hälytysjärjestelmä

LVI-hälytysjärjestelmä ilmoittaa kiinteistötekniikan mahdollisista vikatilanteista.

LVI-hälytys

Sijainti	Seurakuntakeskus
Kuvaus	Keskus virastorakennuksen kellarikerros, 017-lämmönjakohuone
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	Tapiolan Lämpö Oy

5.4 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ensiapukoulutusta on järjestetty.
- Ensiaputaitoiset henkilöt on kartoitettu. Ensiaputaitoisten henkilöiden listauksen sijainti: P:\Kauniainen\tavla\Ohjeet, säännöt - muista päivittää osaltasi, kun EA-koulutus päivittyy.
- Ambulanssi ohjataan: Apua tarvitsevan luokse. Pelastustien kautta lastenleikkipaikka, sisäpiha tai kerhotalo
Kaariportin kautta kirkon etupihalle ja kirkon tiloihin.
- Ensiaputarvikkeista vastaa: Anna-Kaisa Tuomi, työsuojeluvaltuutettu puh. 0505447535.

Kiinteistössä on saatavilla ensiaputarvikkeita seuraavasti:

Tarvike	Sijainti
Paarit	Kirkkosalin varapoistumisreitien varrella
Ensiapupiste	Virastorakennuksen 131-huone, wc
Defibrillaattori	Kirkkosalin aula
Defibrillaattori	Kerhotalon aula
Ensiapupiste	Kirkonaula

Tarvike	Sijainti
Ensiapupiste	Kirkon 2.krs keittiö
Ensiapupiste	Kerhotalo, 1.kerros pieni keittiö
Ensiapupiste	Kerhotalo, pohjakerros, pieni keittiö
Ensiapupiste	Kirkkosali, sakastin käytävä


5.5 Paloturvallisuus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Sijainti	Seurakuntakeskus, Kerhorakennus, päätyeteinen
Kuvaus	ESMI FX 3NET paloilmoitin
Keskuksen sijainti	Kerhorakennuksen Kavallintien puoleinen, pohjois pääty, eteinen
Kattavuus	Kirkko, kerhorakennus ja virastorakennus sekä kolumbaario
Keskuksen tyyppi	ESMI fx 3NET
Hoitaja	Tapiolan Lämpö Oy Tapiolan Lämpö Oy puh. 0207505300

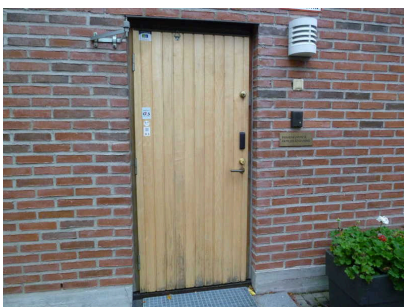

1. Paloilmoitinkeskus, ulko-

ovi



2. paloilmoitinkeskus



3. Paloilmoitinpainike

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Pelastustie

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

- Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.
- Pelastustie tulee merkitä sisäasiainministeriön asetuksen (468/2003) mukaisesti tekstillisellä lisäkilvellä.
- Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
- Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta.

Pelastustie

Sijainti

Kavallintieltä sisäpihalle

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus	Poistumisjärjestelyt
Kerhorakennus	Poistumisreitit merkitty poistumisreittiopasteilla.
Kirkko	Poistumisreitit merkitty poistumisreittiopasteilla. Kirkkosalista varapoistumisreitti salin takaosasta ulos.
Virastorakennus	Poistumisreitit merkitty poistumisreittiopasteilla.

Kokoontumispaikka: Kavallintien varrella oleva kävelytie

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta.

Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

6 Muut järjestelyt


6.1 Hissi

Hissi #1

Sijainti	Kerhorakennus, Pois käytöstä 6_2022 alkaen
----------	--

Hissi #2

Sijainti	Kirkko, Kirkko
Huoltoyritys	KONE Hissit Oy

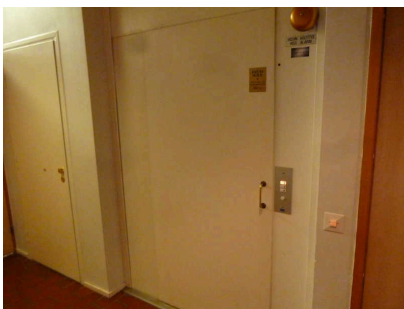

Hissi

6.2 Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone #1


Sijainti	Virastorakennuksen kellarikerros, 017-huone
Kuvaus	Virastorakennuksen ja kerhorakennuksen IV-kone Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	Kerhorakennuksen Kavallintien puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä.
Huoltohenkilö	Tapiolan Lämpö Oy puh. 020-7505300

Ilmanvaihtokone #2

Sijainti	Kirkko, Kolumbariet, Kolumbaarion siivoushuone
Kuvaus	Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto Tapiolan Lämpö Oy puh. 020 750 5300

Ilmanvaihtokone #3

Sijainti	Kirkko
Kuvaus	IV-konehuone 2. kerros, 201-huone Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto puh. 020 7505300

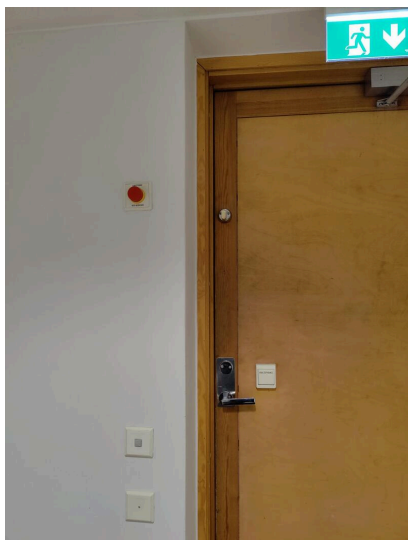

IV-konehuone

IV-Hätäseis Kavallintien puoleinen pääty

Ilmanvaihtokone #4


Sijainti	Kirkko
Kuvaus	Kirkkosalin IV-kone. Kellarikerros, 001-huone. Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto puh. 020 7505300

Ilmanvaihtokone #5

Sijainti	Virastorakennus
Kuvaus	IV-konehuone kellarikerros, 009-huone. Takkahuoneiden IV-konehuone. Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Huoltohenkilö	Kiinteistöhuolto Tapiolan Lämpö Oy puh. 020 7505300

6.3 Jätehuolto**Jätehuolto**

Sijainti	Jätepiste Kavallintien varrella
Kuvaus	Jätekatos, lukittu

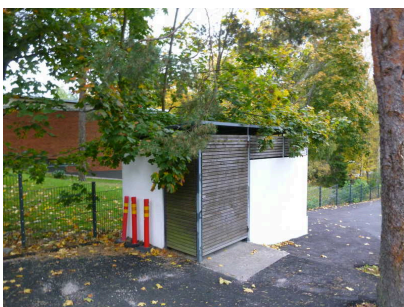*Jätepiste*

7 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

7.1 Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Työsuojelupäällikkö

Eeva-Mari Salmi
puh. 0504315080
eeva-mari.salmi@evl.fi

Väestönsuojan hoitaja VSS1

Malkit Oy

Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1

Eeva-Mari Salmi
puh. 0504315080
eeva-mari.salmi@evl.fi

7.2 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta **SOITA NUMEROON: 112**

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatuaasi siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuaasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Palopaikalle, jos se on tiedossa. Kerhorakennuksen Kavallintien puoleisessa päädyssä sijaitsee paloilmoitinkeskus.

7.3 Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Kavallintie 3, KAUNIAINEN**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

7.4 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Palopaikalle, jos se on tiedossa. Kerhorakennuksen Kavallintien puoleisessa päädyssä sijaitsee paloilmoitinkeskus.

Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Kavallintien varrella oleva kävelytie

Varakokoontumispaikka: Naapurikiinteistö, eli Varuboden parkkipaikka, Asematie 1.

7.5 Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.

- Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.

Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon 112.

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

7.6 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.


- Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
- Opasta asiakkaita ja vieraita.
- Soita turvallisesta paikasta numeroon **112** ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
- Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
- Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.

Kokoontumispaikka: Kavallintien varrella oleva kävelytie

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

7.7 Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Kavallintien varrella oleva kävelytie

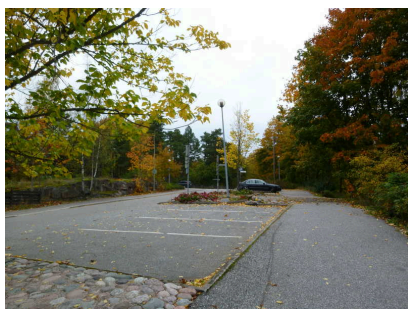

Kokoontumispaikka

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetylle kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Naapurikiinteistö, eli Varuboden parkkipaikka, Asematie 1.

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pitempiaikaista suojautumista varten.

7.8 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

7.9 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: Tapiolan Lämpö Oy, päivystys 0207505300
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Virastorakennuksen kellarikerros, 017-lämmönjakohuone
- Lämmönjakohuone: Virastorakennuksen kellarikerros, 017-huone
- Sähköpääkeskus: Kirkon kellarikerros, 002-huone

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

7.10 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

7.11 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
 - Missä pommi on?
 - Miltä pommi näyttää?
 - Milloin pommi räjähtää?
 - Miksi?
- Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
 - Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
 - Onko hän kiihtynyt?
 - Lukeeko hän viestin paperilta?
- Kuuntele myös taustääniä (esimerkisi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
- Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
- Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille **112** ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks. Tur-

vallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.

- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

7.12 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuultama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäovet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.
- Pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi.
- Älä mene kellariin.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

7.13 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon.

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

- Matkapuhelimella - (KONE Hissit Oy, 080015063) tai
- Hississä olevalla hälytyspainikkeella. (Tämä ohjautuu suoraan hissihuollon vikapäivystykseen.)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

8 Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on yksi väestönsuoja. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on yksi väestönsuoja:


Sijainti	Suojaluokka	Pinta-ala	Suojapaikkoja	Varusteiden sijainti
Virastorakennuksen kellarikerros, huone numero 016	S1	40 m ²	47	Väestönsuoja, suojapuhaltimen häkki

Kiinteistön väestönsuoja on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkas-suodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojoihin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.



1. Väestönsuoja

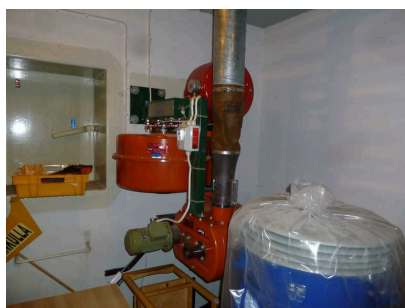

2. Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto



3. Väestönsuojan varusteet

9 Suojaväistö

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen tarvittavan kuljetuskaluston.

10 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät, kellarien ja varastojen kulkureitit

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Kellaritilat

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia.
- Palavien nesteiden (esim. nestekaasu ja bensiini) säilytys kielletty.

Rakennusten alla tai läheisyydessä

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

Huom!

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

11 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

- Alkusammuttimien käyttöohjeet
- Auton lämmitysjohdot
- Avainturvallisuus
- Kiinteistön toimijan tietoja

Liite A Alkusammuttimien käyttöohjeet

A.1 Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

A.2 Sammutuspeitteet

- Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
- Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
- Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Ojenna kädet suoriksi.
- Levitä peite palon päälle.
- Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
- Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
- Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

A.3 Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

Liite B Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Avoim pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkevallalle.

Käyttäjiä tulee ohjeistaa auton lämmitysjohton turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohton kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohton käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojaattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohton ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdi oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

Liite C Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Liite D Kiinteistön toimijan tietoja

D.1 Kolumbariet

Toimijan järjestelmät

Järjestelmä	Sijainti	Vastuuhenkilö
Ilmanvaihtokone	Kolumbaarion siivoushuone	-
Käsisammutin	Kolumbaarion sisäänkäynnin yhteydessä	-
Sammutuspeite	Kolumbaarion sisäänkäynnin yhteydessä	-